
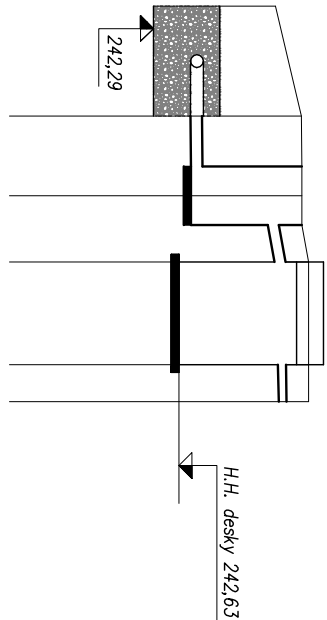


katastrální území
číslo pozemku
stávající povrch
odstupové vzdálenosti

Vidovle
142/17
stavební rum
1,51,080,91,40,5

Odkanalizování objektu

1 : 100 / 1 : 100

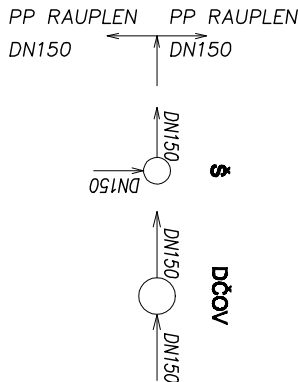

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí

Kóta původního terénu

Srovnávací rovina

Staničení (m)

materiál
sklon potrubí (%)
kapacita potr.(l/sec)


profil
délka potrubí (m)
rychlost proudění (m/sec)

PVC KG SN4 DN150	1,98m	DČOV EN 4-6	DN150	0,50m
10	1,08m		20	0,50m
23,0	1,25		11,9	1,41


100
76,3

0,9m
4,16

Vzorový příčný řez uložení potrubí M 1 : 20

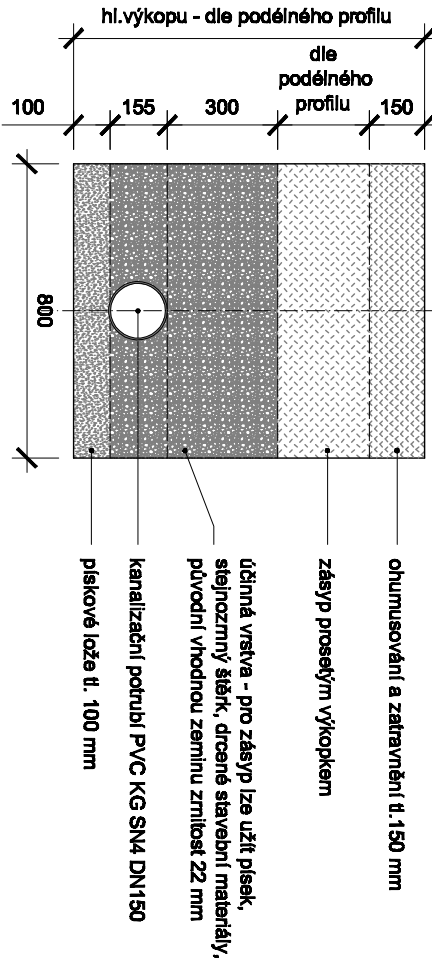

Vzorový příčný řez vsakovacím drenem M 1 : 20

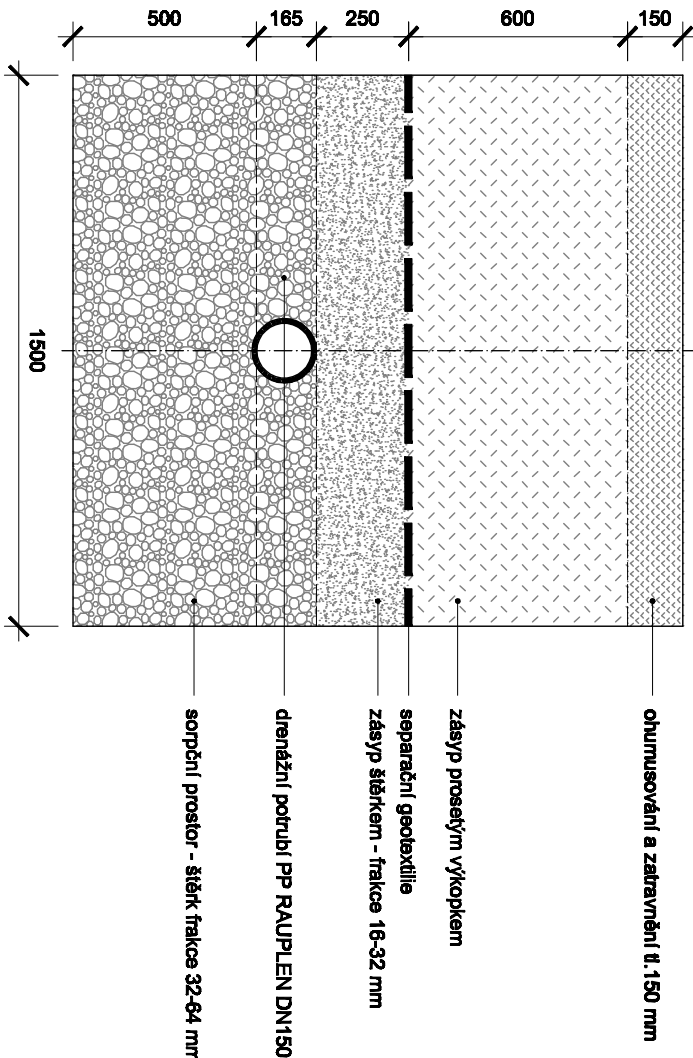

Poznámka:

Hloubka výkopu je stanovena k původnímu terénu. Od hloubky výkopu 1,2 m bude prováděno jeho pažení!!! Hloubka uložení spísačkové kanalizace v místě výstupu z objektu byla vyřešena dle informací investora. Před zahájením výkopových prací je nutno tuto polohu ověřit ručně kopanou sondou a případné změny opráť PD řašit s autorem projektové dokumentací!!!



vypíracoval	kreslí	odpovědný projektant
Jirůsková Jana	HP 1050 C	Ing. STRAKA Jan
kraj	obec	investor
ÚSTECKÝ	BITOZEVES, VIDOVLÉ	SJM Fehér Jan Ing. a Gütlová Miloslava
akce	datum	stupeň
ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU RD VIDOVLE č.p.9 k.ú. Vidovle	10./2015	dokumentace pro územní souhlas + DSP

výkres	měřítko	číslu výkresu
PODÉLNÝ PROFIL + PŘÍČNÝ ŘEZ	1:100/1:100 1:20	D.3.